



VILLE DE BRIARE

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service eau potable 2024

Synthèse des indicateurs

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.



Le patrimoine du service eau potable


➤ Patrimoine du service

Le service dispose de :

- 2 forages (Forage 2 pour 2 160 m³/j et Forage 3 pour 2 880 m³/j)
- La station de traitement des Vignes (traitement au chlore gazeux)
- 2 réservoirs (Le Pavillon 1 000 m³ + la Plaine 500 m³)
- 1 surpresseur Vaugereau (sans bête de stockage) et 1 surpresseur Beauval (avec une bête de stockage de 180 m³)
- 85,68 km de réseaux (et 7 compteurs de sectorisation)


➤ L'exploitation du service eau

Le service est exploité par SUEZ (contrat du 01/04/2017 au 31/03/2027)

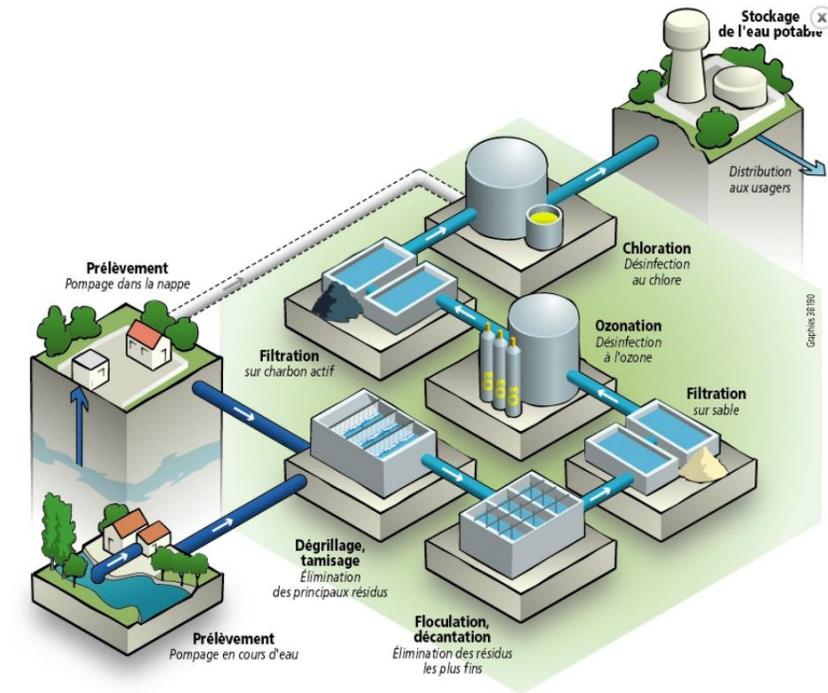

Evolution des abonnés et des volumes facturés

Usagés	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre total d'abonnés	2 728	2 735	2 728	2 739	2 731	2 734
Volumes consommés hors VEG (m³)	325 845	301 400	305 594	308 357	274 168	262 618

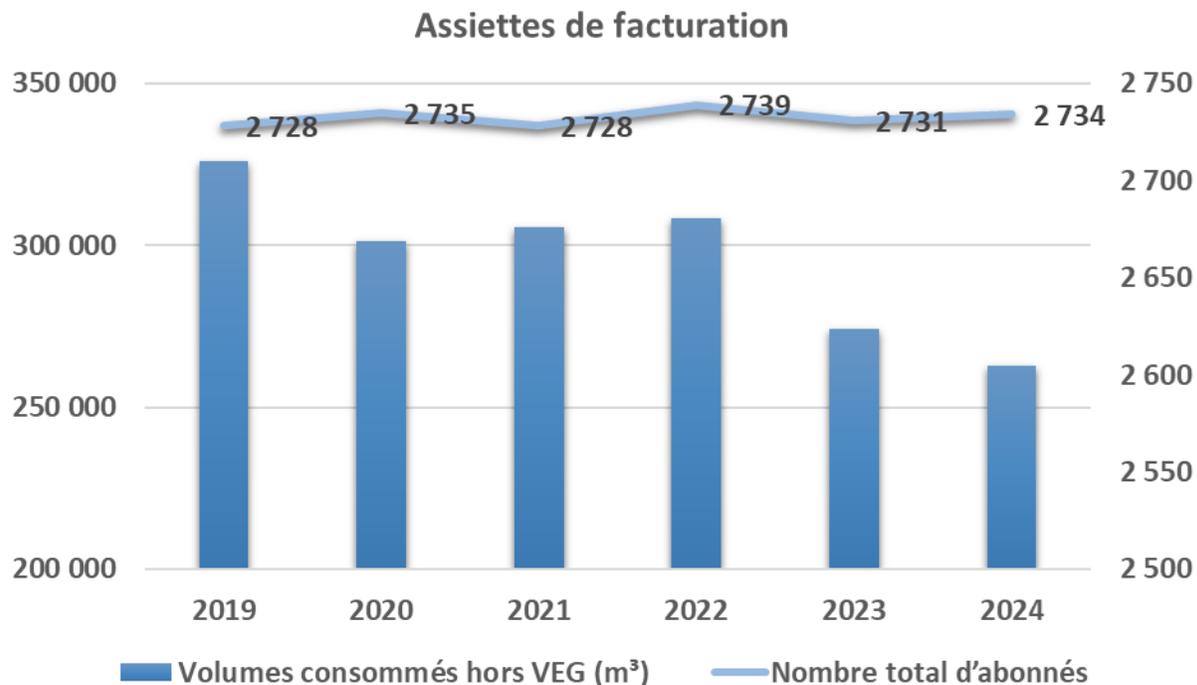

**Légère augmentation du nombre d'abonnés (-0,11%)
et diminution du volume vendu (-4%)**



Indicateurs de performance

➤ Performances du réseau

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendement du réseau de distribution (%)	87,2%	90,0%	85,6%	84,1%	86,5%	90,3%	84,9%
Objectif contractuel (%)	85,0%	87,0%	87,0%	87,0%	87,0%	87,0%	87,0%

⇒ Baisse du rendement de réseau sur l'exercice 2024 qui s'explique par une augmentation importante du nombre de fuites

➤ Qualité de l'eau


Qualité de l'eau	Nb de prélèvements réalisés	Nb de non-conformité	% de conformité
Paramètres bactériologiques	18	0	100,0%
Paramètres physico-chimiques	32	1	96,9%

Les non-conformités relevées portent sur le paramètre Chlorothalonil (métabolite de pesticide recherché par l'ARS depuis le 1^{er} septembre 2023). Cependant, depuis avril 2024, l'ANSES a classé ce métabolite de pesticide « non pertinent », avec une valeur de référence fixée à 0,9µg/l, ainsi l'eau distribuée est considérée comme étant conforme à ce titre.



Tarification (prix au m3 pour une facture 120 m3)

Facture 120 m ³	janv-22	janv-23	janv-24	janv-25
Abonnement	33,42 €	36,29 €	37,61 €	38,07 €
Part variable	158,56 €	172,21 €	178,45 €	180,62 €
Part de l'exploitant	191,98 €	208,50 €	216,06 €	218,69 €
Abonnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Part variable	27,84 €	27,84 €	27,84 €	27,84 €
Part de la collectivité	27,84 €	27,84 €	27,84 €	27,84 €
Redevance lutte contre la pollution	27,60 €	27,60 €	27,60 €	0,00 €
Redevance Préservation de la ressource	5,40 €	4,80 €	3,60 €	3,00 €
Redevance Consommation				39,60 €
Redevance Performance				2,40 €
Total HT	252,82 €	268,74 €	275,10 €	291,53 €
TVA	13,90 €	14,78 €	15,13 €	16,03 €
Total TTC	266,72 €	283,52 €	290,23 €	307,57 €
Total TTC au m³ pour 120 m³	2,22 €	2,36 €	2,42 €	2,56 €

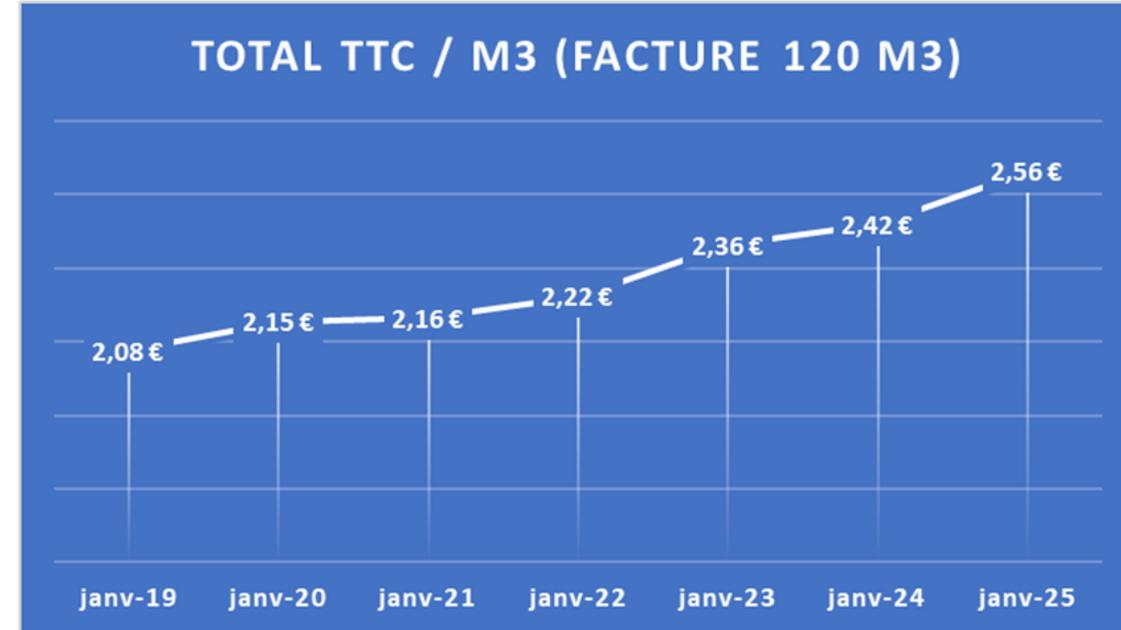

- La part de l'exploitant varie en fonction de la formule contractuelle de révision des tarifs.
- Réforme des redevances Agence de l'Eau depuis le 1er janvier 2025 (suppression de la redevance pollution et ajout des redevances Consommation et Performance)
- Le prix de l'eau au 1^{er} janvier 2025 est de 2,56 € TTC/m³ pour une facture type 120 m³.



➤ Les recettes de la collectivité liées à la vente d'eau

	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes liées à la vente d'eau	71 919,62 €	71 712,22 €	64 881,21 €	70 016,19 €	58 735,07 €



IMPAYÉS

➤ Les impayés

Les impayés représentent 22 131,15 € TTC au 31/12/2024 en baisse par rapport à 2023 (30 090,60€).